



TIEMME

VALVOLA DI RITEGNO "YACHT" ZPĚTNÁ KLAPKA "YACHT"

Art. 3500

Valvole di ritegno con estremità filettate femmina UNI ISO 228 ed otturatore a molla.

Zpětný ventil s koncovkou s vnitřním závitem UNI ISO 228 a pružinovou klapkou.

Funzionamento

L'otturatore a molla si solleva, aprendo la valvola, ad una pressione di circa 25 mbar. La direzione del flusso è indicata da una freccia impressa sul corpo valvola. Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Funkce

Pružinová klapka se zdvihne a tím otevře ventil, když tlak dosáhne hodnoty 25 mbarů. Šipka na těle indikuje směr průtoku. Vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápěcí, sanitární a pneumatické systémy, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110 °C
Temperatura min di esercizio: - 20°C
Pressione max di esercizio: Vedere tabella dimensioni
Filettatura: femmina UNI ISO 228

Technické specifikace


Maximální teplota: 110°C
Minimální teplota: - 20°C
Maximální provozní tlak: Viz rozměrová tabulka
Závit: vnitřní UNI ISO 228

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-
Otturatore	Nylon	-
Premi guarnizione	Nylon	-
Guarnizione	Gomma nitrilica NBR	-
Molla	Inox AISI 302	-

Popis	Materiál	Povrchová úprava
Tělo	Mosaz CW617N-EN12165	-
Klapka	Nylon	-
Přítlačné těsnění	Nylon	-
Podložka	Nitrilová pryž NBR	-
Pružina	Inox AISI 302	-



Certificazioni / Certifikace

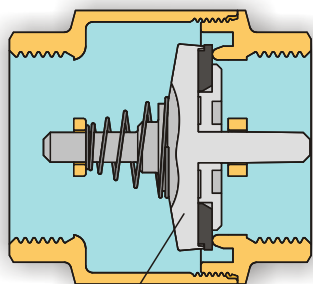

OTTURATORE
IN NYLON
NYLONOVÁ
KLAPKA

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce všetka kvalifikácia forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kedykoľvek pozměnit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.





TIEMME

VALVOLA DI RITEGNO "YACHT" ZPĚTNÁ KLAPKA "YACHT"

Art. 3500

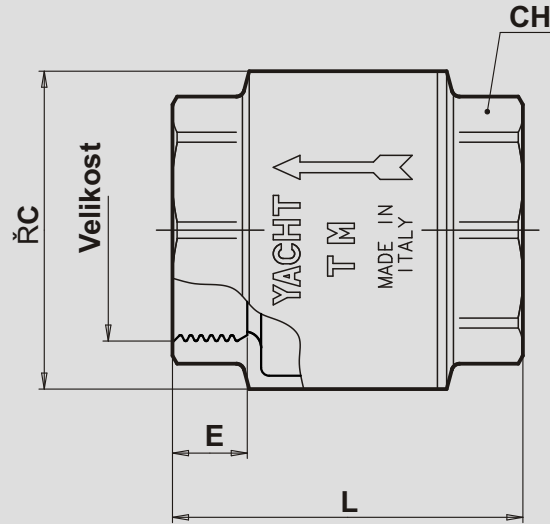


Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

Velikost	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ØC	34,5	41,5	47,5	59,5	70,5	86,5	102,5	125	156
CH	26 esagonale	32 esagonale	39 ottagonale	47 ottagonale	55 ottagonale	66 ottagonale	83 ottagonale	96 ottagonale	123 ottagonale
E	11,5	12	12	14	15,5	16	18	21	21,5
L	45,5	51	58	65,5	73	80	94,5	103	116
PN	12	12	12	10	10	10	8	8	8

Diagramma pressione / temperatura Graf tlaku / teploty


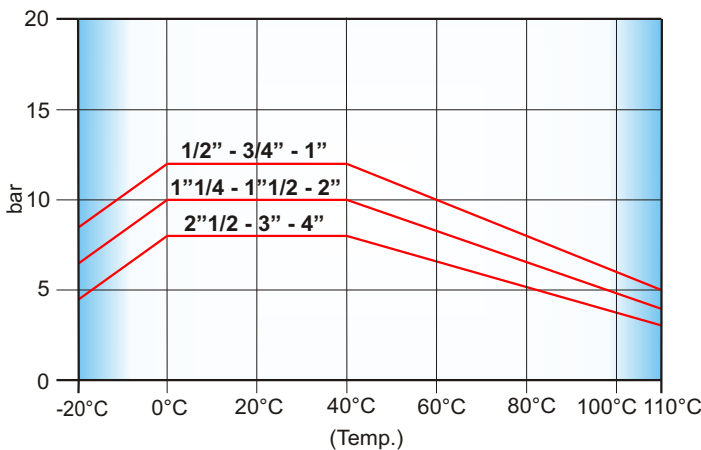


Diagramma portata/perdita di carico Graf průtoku / tlakové ztráty



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

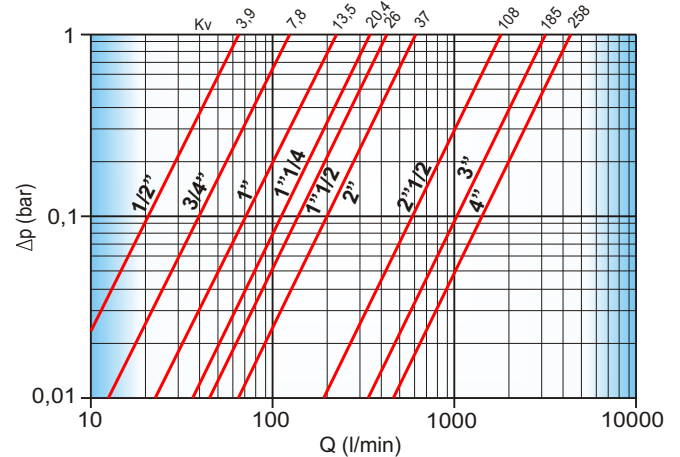



TIEMME

VALVOLA DI RITEGNO "YACHT" ZPĚTNÁ KLAPKA "YACHT"


Art. 3500

Accessori Příslušenství

Art. 3510



Filtro in acciaio inox per valvola YACHT.
Filtr z nerez oceli pro zpětnou klapku YATCH.

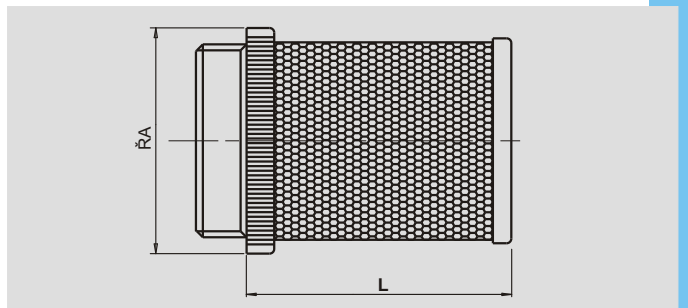

Velikost	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ØA	28	33	41	50	55	67	86	100	128
L	42	32	36	57,7	51	61	75	88	105
PN	12	12	12	10	10	10	8	8	8

Filtro in acciaio inox AISI 304 con grado di filtrazione di 1000µ ed attacco filettato in nylon caricato vetro al 30% .
Filtr z nerez oceli AISI 304 s třídou filtrace 1000µ a závitovou koncovkou z 30% nylonového skelného vlákna.

Istruzioni per l'installazione Návod k instalaci

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito, indicata con l'apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola, deve essere scrupolosamente rispettata.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all'impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l'installazione non sia stata realizzata in conformità con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformità a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

Klapka musí být instalována podle směru průtoku vyznačeném na těle ventilu (šipky...).

Systém musí být navržen a proveden tak, aby nedocházelo k namáhání, které by mohlo poškodit ventil a narušit těsnění a správnou funkci ventilu.

Veškeré instalační práce je třeba provádět pomocí vhodných nástrojů. Utažení musí být takové, aby zaručovalo těsnost, avšak nepoškodilo ventil nebo tvarovky.

Po dokončení instalace je třeba ověřit těsnost podle technických specifikací a / nebo požadavků v zemi instalace.

Tiemme Raccorderie SpA nenesse odpovědnost za škody a / nebo nehody vzniklé v důsledku instalace, která nebyla provedena v souladu s technickými a vědeckými pravidly a podle manuálů, katalogů a / nebo technické dokumentace vypracované společností Tiemme Raccorderie SpA.K

Pro více informací se prosím obraťte na svého místního distributora nebo přímo na TIEMME S.p.A.

Voci di capitolato Přehled specifikací

Art. 3500

Valvola di ritegno in ottone CW617N con estremità filettate femmina ISO228 ed otturatore a molla.
Temperatura max di esercizio 110°C; Pressione max di esercizio 10bar

Zpětná klapka z mosazi CW617N s vnitřním závitem ISO228 a pružinovou západkou.
Maximální pracovní teplota 110°C; maximální pracovní tlak 10 barů.



ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

